

Contrôle sanitaire des  
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :

Guillaume GAUDINAT

02 38 77 33 90

ars-cvl-dd36-unite-sante-environnement@ars.sante.fr

Résultat à afficher en mairie

## Destinataires

MONSIEUR - SAUR

MADAME, MONSIEUR LE DIRECTEUR - AEROPORT CHATEAUROUX CENTRE RN 20

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE COINGS

MADAME, MONSIEUR LE DIRECTEUR - C AGGLO CHATEAUROUX METROPOLE

MONSIEUR LE DIRECTEUR - ARS DD 36

## CHATEAUROUX METROPOLE DEOLS

<b>Prélèvement</b>	<b>00091119</b>	<b>Commune</b>	<b>COINGS</b>
<b>Installation</b>	UDI 000665 AERODROME GRAND DEOLS	<b>Prélevé le :</b>	<b>jeudi 16 janvier 2025 à 09h48</b>
<b>Point de surveillance</b>	P 0000000855 AERODROME GRAND DEOLS	<b>par :</b>	KAR
<b>Localisation exacte</b>	HOTEL ACE ROBINET CUISINE	<b>Type visite :</b>	D1

## Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	13.5	°C				25.00
pH	7.4	unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.49	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0.55	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

## Analyses laboratoire

Type de l'analyse : D1

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS

3703

Code SISE de l'analyse : 00107691

Référence laboratoire : 2412086620-D100107691

## CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélobimétrique NFU	1	NFU				2,00

## PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

## EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,3	unité pH			6,50	9,00
----	-----	----------	--	--	------	------

## MINERALISATION

Conductivité à 25°C	588	µS/cm			200,00	1100,00
---------------------	-----	-------	--	--	--------	---------

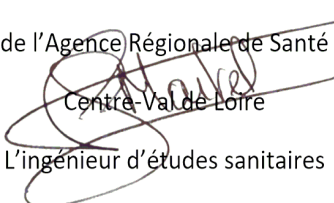
## PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	<b>52</b>	<b>mg/L</b>		50,00		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00091119)**

Eau d'alimentation non-conforme à la limite de qualité pour le paramètre nitrate (50 mg/l). Eau non recommandée aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois.

Signé à Châteauroux,  
le 21 janvier 2025

P/ La Directrice Générale  
de l'Agence Régionale de Santé  
Centre-Val de Loire  
  
L'ingénieur d'études sanitaires  
Timothée MARTEL