

Contrôle sanitaire des  
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :

Guillaume GAUDINAT

02 38 77 33 90

ars-cvl-dd36-unite-sante-environnement@ars.sante.fr

Résultat à afficher en mairie

## Destinataires

MADAME LA DIRECTRICE - ARS DD 36

MONSIEUR LE DIRECTEUR - SAUR

MADAME, MONSIEUR LE DIRECTEUR - AEROPORT CHATEAUROUX CENTRE RN 20

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE COINGS

MADAME, MONSIEUR LE DIRECTEUR - C AGGLO CHATEAUROUX METROPOLE

## CHATEAUROUX METROPOLE DEOLS

<b>Prélèvement</b>	<b>00092764</b>	<b>Commune</b>	<b>COINGS</b>
<b>Installation</b>	UDI 000665 AERODROME GRAND DEOLS	<b>Prélevé le :</b>	<b>lundi 03 novembre 2025 à 09h17</b>
<b>Point de surveillance</b>	P 0000000855 AERODROME GRAND DEOLS	<b>par :</b>	KAR
<b>Localisation exacte</b>	HOTEL ACE ROBINET CUISINE	<b>Type visite :</b>	D1

## Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	15.5 °C				25.00
pH	7.3 unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.54 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.58 mg(Cl2)/L				

## Analyses laboratoire

Type del'analyse : D1

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS

3703

Code SISE de l'analyse : 00109343

Référence laboratoire : 2510076763-D100109343

## CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0,30	NFU				2,00

## PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

## EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,5	unité pH			6,50	9,00
----	-----	----------	--	--	------	------

## MINERALISATION

Conductivité à 25°C	538	µS/cm			200,00	1100,00
---------------------	-----	-------	--	--	--------	---------

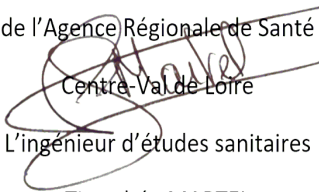
## PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,010	mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	43	mg/L		50,00		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00092764)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Châteauroux,  
le 7 novembre 2025

P/ La Directrice Générale  
de l'Agence Régionale de Santé  
Centre-Val de Loire  
  
L'ingénieur d'études sanitaires  
Timothée MARTEL